

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

TPA HU Kft.
Budapest Laboratórium Győr Egység
9171 Győrújfalú, Aszfaltkeverőtelep



A NAH által NAH 1248/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A vizsgálati jegyzőkönyv 1 számozott oldalt tartalmaz.

Izszap- és agyagtartalom térfogatosságot ülepítő vizsgálata

MSZ 18288-2:1984. 9. pont alapján

Megrendelő (ügyfél): **KŐ & HOMOK KFT.**
Cím: 9351 Babót Hrsz. 08/3

Minta száma: **0025**

Ikt.szám: TGB/2017/01/0225.304

Kivitelező (vállalkozó): **KŐ & HOMOK KFT.**

Munkaszám: **TR**

Azonosítója:

Beépítés vagy származás helye: **KŐ & HOMOK KFT.**

Kapcsolódó dokumentumok azonosítói:

Mintavételi jegyzőkönyv: **17/01/0225. b**

Mintavétel időpontja: **2017.03.31**

Mintavétel módja: **szabványos**

Mérési lapok: **17/01/0225.304b**

Beérkezés időpontja: **2017.03.31**

Vizsgálat elvégzésének időpontja: **2017.04.01**

Ásványi anyag **OH 0/4 B**

Izszap- és agyagtartalom (i)

2, 2 térfogat%

A laboratórium a megrendelő kívánságára az összes részletes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

Megjegyzés:

Eszköz neve (száma): 4mm-es szita 029.024.84

mérőhenger 1000 ml


Eszköz neve (száma):

Eszköz neve (száma):



Bélyegző

Kelt: Győrújfalú, 2017.04.01


Kalmár József, laboráns
mérést / vizsgálatot végezte


Hegedűs Csaba Technológus
műszaki tartalomért felelős

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

TPA HU Kft.
Budapest Laboratórium Győr Egység
9171 Győrújfalú, Aszfaltkeverőtelep



A NAH által NAH 1248/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

A vizsgálati jegyzőkönyv 1 számozott oldalt tartalmaz.

A BETON ALAPANYAGAINAK MUNKAHELYI VIZSGÁLATA. Az adalékanyag

MSZ EN 933-1:1998

Megrendelő (ügyfél): **KŐ & HOMOK KFT.**
Cím: 9351 Babót Hrsz. 08/3
Kivitelező (vállalkozó): **KŐ & HOMOK KFT.**
Azonosítója:
Szármas helye: **KŐ & HOMOK KFT.**


Minta száma: **0025**
Ikt.szám: TGB/2017/01/0225.320
Munkaszám: **TR**

Kapcsolódó dokumentumok azonosítói:
Mintavételi jegyzőkönyv: **17/01/0225. b**
Mérési lapok: **17/01/0225.320b**

Mintavétel helye:
Mintavétel időpontja: **2017.03.31**
Mintavétel módja: **szabványos**
Beérkezés időpontja: **2017.03.31**
Vizsgálat elvégzésének időpontja: **2017.04.01**

Anyag megnevezése: **OH 0/4 B**

Minta megnevezése: **OH 0/4 B**

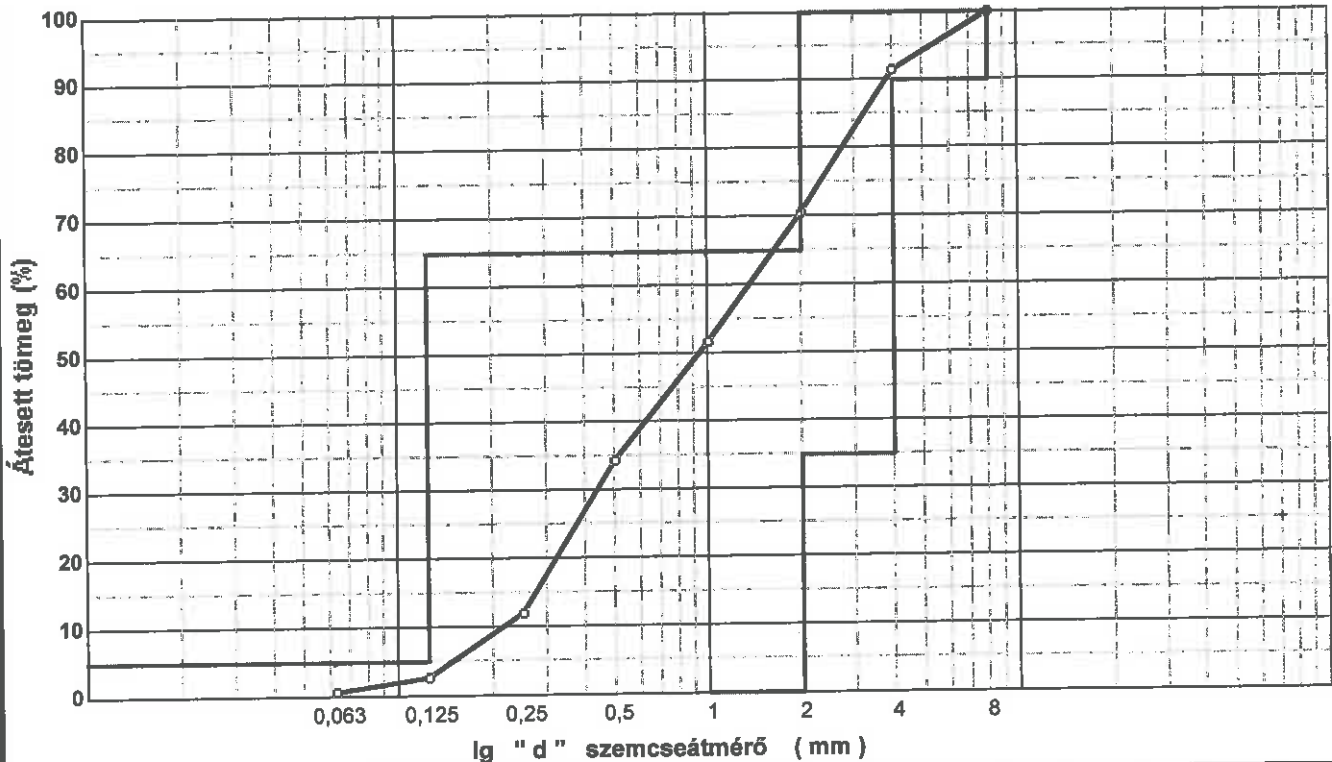

Szítaméret (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8						
Átlag átesett (tömeg %)	0,6	3	12	34	52	71	92	100						

Finomsági modulus: **m=4,37** Egyenlőtlenségi együttható: **$U_{D70} = 9,08$** Legnagyobb szemnagyság: **$D_{max} = 4$ mm**

A laboratórium a megrendelő kívánságára az összes részletes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére bocsátja.
Megjegyzés:

Eszköz neve (száma): METTLER mérleg PM 16 SNR H 00367
Eszköz neve (száma): T jelű szitator

szárítószekrény MEMMERT NLM 500
szárítószekrény MEMMERT ULM 500

szitató EML 400



Bélyegző

1117 BUDAPEST
GÁBOR DÉNES U. 2.
épület)

Kelt: Győrújfalú, 2017.04.01

Kalmár József, laboráns
mérést / vizsgálatot végezte

Hegedűs Csaba Technológus
műszaki tartalomért felelős

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!