



Baustoffuntersuchung und Umweltanalytik
Staatlich akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle

Firma
Schraufstädter GmbH
Leithaprodersdorfer Straße
2485 Wimpassing/Leitha

MAPAG Materialprüfung G.m.b.H
2352 Gumpoldskirchen, Industriestraße 7
www.mapag.at

Baustoffuntersuchung Tel.: 0 22 52 / 62 797
bau@mapag.at Fax: DW 33

Umweltanalytik Tel.: 0 22 52 / 63 563
umwelt@mapag.at Fax: DW 46

Bankverbindung: ERSTE Bank
IBAN: AT29 2011 1000 0514 8111 - BIC: GIBAATWW
LG Wiener Neustadt FN 41076 g - DVR: 0386553 - ATU 19143905

Gumpoldskirchen, 20.03.2017
Labor Nr.: **312/2017**

PRÜFBERICHT

Beurteilungsnachweis zur Deklarationsprüfung

Prüfung im Rahmen der Eignungsprüfung gemäß EN 13242

Asphaltrecycling RA III 0/16 U-A im angelieferten Zustand

Baustelle / Betreff: Werk Wimpassing, Leithaprodersdorfer Straße,
2485 Wimpassing an der Leitha
GLN: 9008390089378

Unternehmen: Firma Schraufstädter GmbH., Leithaprodersdorfer Straße,
2485 Wimpassing an der Leitha
GLN: 9008390042274

Entnahmestelle: Zwischenlager, kegelförmige Aufschüttung
entnommen am: 31.01.2017
von: MAPAG Materialprüfung G.m.b.H.
GLN: 9008390182796

Eingelangt am: 31.01.2017
Prüfzeitraum: 31.01.-21.02.2017
Chargenbezeichnung: 04.10., 29.11.2016, 30.01. und 31.01.2017
Produktionszeit: 04.10., 29.11.2016, 30.01. und 31.01.2017
Masse der Charge: 4.135,36 t

Die Probenahme erfolgte gemäß EN 932-1.

Die Untersuchungen wurden gemäß der RVS 08.15.02, der ÖNORM B 3140 vom 01.06.2016 sowie der Recycling-Baustoffverordnung (BGBl. II Nr. 181/2015 idF. BGBl. II Nr. 290/2016) durchgeführt.

Die Ergebnisse können den Beilagen 1 bis 5 entnommen werden.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 6 beigelegt.



Beurteilung

Das entnommene und untersuchte Recyclingmaterial entspricht bezüglich Stückgrößenverteilung, Überkornanteil G_{A75} , Bestandteile, schwimmende Anteile und Verunreinigungen den Anforderungen der RVS 08.15.02 sowie der ÖNORM B 3140 für die Güteklasse RA III 0/16.

Der Beurteilungswert aller untersuchten Parameter der entnommenen Probe hält die Grenzwerte für die Qualitätsklasse U-A gemäß den Vorgaben der Recycling-Baustoffverordnung ein. Bezüglich des KW-Index gilt die Ausnahmebestimmung aufgrund von bituminösen Anteilen.

Dem untersuchten Recyclingmaterial ist die Schlüsselnummer 31490 zuzuordnen.

Auf Grund der Festlegungen der Recycling-Baustoffverordnung, insbesondere §14, endet für Recycling-Baustoffe der Qualitätsklasse U-A mit der Übergabe an einen Dritten die Abfalleigenschaft, der Recycling-Baustoff wird zum Recycling-Baustoff-Produkt.

Die zulässigen Einsatzbereiche für Recycling-Baustoffe der Qualitätsklasse U-A sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Qualitätsklasse	Beschreibung	Ungebundene Anwendung ¹⁾ ohne gering durchlässige, gebundene Deck- oder Tragschicht	Ungebundene Anwendung ¹⁾ unter gering durchlässiger, gebundener Deck- oder Tragschicht	Herstellung von Beton ab der Festigkeitsklasse C 12/15 oder der Festigkeitsklasse C 8/10 ab der Expositionsklasse XC1	Herstellung von Asphaltmischgut
U-A (ungebunden - A)	Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz	Ja	Ja	Ja	Ja

¹⁾ Einschließlich Herstellung von Beton unter der Festigkeitsklasse C 12/15 oder bis zur Festigkeitsklasse C 8/10 unter der Expositionsklasse XC1



H. Waldhans
Dipl.-Ing. H. Waldhans
Zeichnungsberechtigter

Verteiler:

1 x Schraufstädter GmbH, Wimpassing/Leitha

312/2017


Dieser Bericht umfasst 2 Seiten und 6 Beilagen.

PRÜFBERICHT

Labor Nr.: 312/2017

UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN Stückgrößenverteilung

Angaben zur Probe	Antragsteller: Schraufstädter GmbH, Wimpassing/Leitha		Beilage: 1 zu: 312/2017
	Bauvorhaben: Werk Wimpassing		Eingangsdatum: 31.01.2017
	Entnahmestelle: Zwischenlager, kegelförmige Aufschüttung		Prüfzeitraum: 31.01.-21.02.2017
	Prüfgut: Asphaltrecycling RA III 0/16 U-A		Eingangsort: entnommen MAPAG
	Entnahmedatum: 31.01.2017	Lieferwerk: Wimpassing	Probenbezeichnung: RA III 0/16 U-A
	Entnommen von: MAPAG		

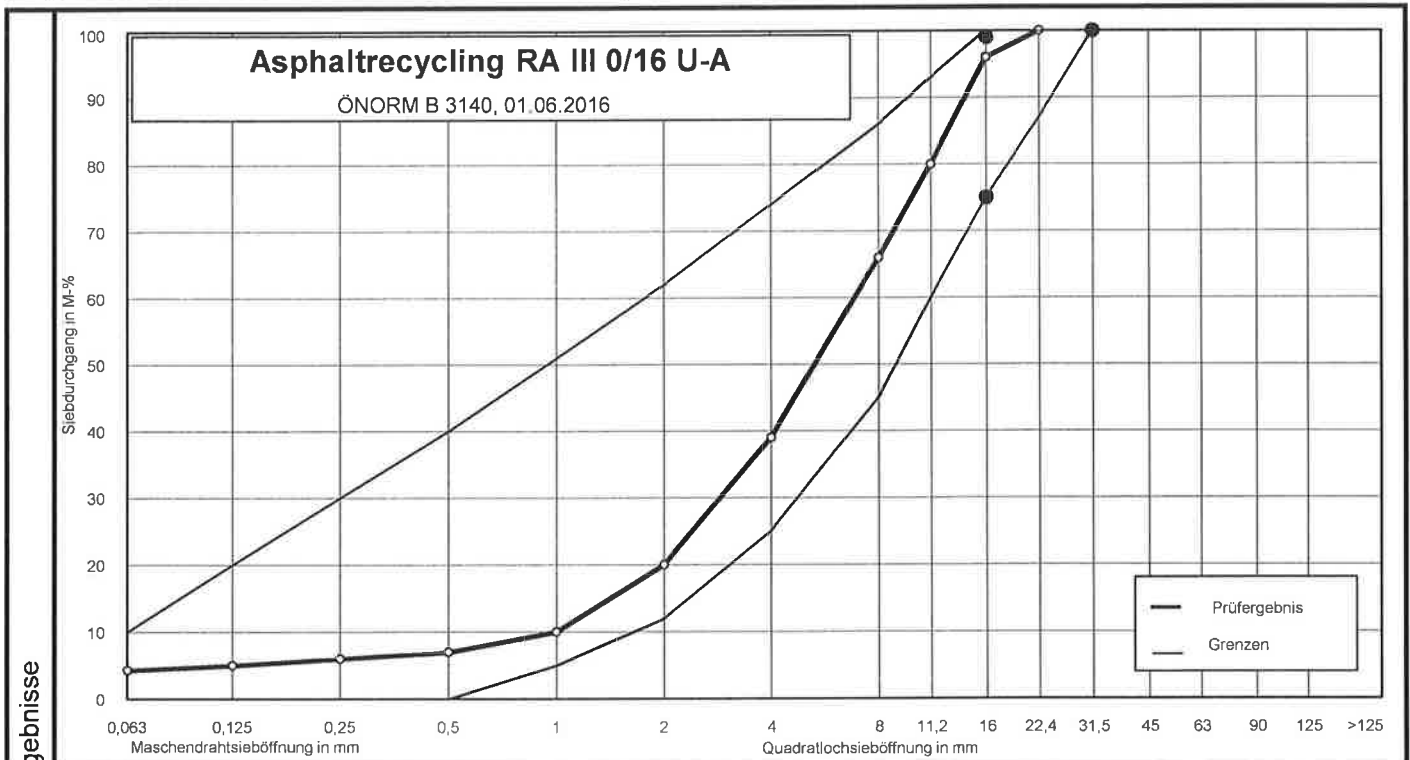

Stückklassenanteile		Siebdurchgänge		G _A 75	Prüfverfahren: EN 933-1
	[M - %]		[M - %]	[M - %]	Anmerkungen:
über 125 mm	----		----	----	
90 - 125 mm	----	125,0 mm	----	----	
63 - 90 mm	----	90,0 mm	----	----	
45 - 63 mm	----	63,0 mm	----	----	
32 - 45 mm	----	45,0 mm	----	----	
22 - 32 mm	----	31,5 mm	100	100	
16 - 22,4 mm	4	22,4 mm	100	----	
11 - 16 mm	16	16,0 mm	96	75 - 99	
8 - 11 mm	14	11,2 mm	80	----	
4 - 8 mm	27	8,0 mm	66	----	
2 - 4 mm	19	4,0 mm	39	----	
1 - 2 mm	10	2,0 mm	20	----	
0,5 - 1 mm	3	1,0 mm	10	----	
0,25 - 0,5 mm	2	0,5 mm	7	----	
0,125 - 0,25 mm	1	0,25 mm	6	----	
0,063 - 0,125 mm	0	0,125 mm	5	----	
unter 0,063 mm	4,3	0,063 mm	4,3	----	
Summe	100				
		0,02 mm	----	----	
		0,002 mm	----	----	



Rohdichte EN 1097-7 [Mg/m³] ----- Datum: 20.03.2017

PRÜFBERICHT

UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
Recyclingkennwerte

Labor - Nr.: 312/2017

Angaben zur Probe	Antragsteller: Schraufstädter GmbH, Wimpassing/Leitha	Beilage: 2 zu: 312/2017	
	Bauvorhaben: Werk Wimpassing	Entnahmedatum: 31.01.2017	Eingangsdatum: 31.01.2017
	Entnahmestelle: Zwischenlager, kegelförmige Aufschüttung	Lieferwerk: Wimpassing	Prüfzeitraum: 31.01.-21.02.2017
	Prüfgut: Asphaltrecycling RA III 0/16 U-A	Entnommen von: MAPAG	Eingangsort: entnommen MAPAG
		Probensatzbezeichnung: RA III 0/16 U-A	

Einteilung der Bestandteile in grober recycelter Gesteinskörnung EN 933-11

	FL	X	Rc	Rc+Ru+Rg	Ru	Rb		Ra	Rg
	schwimmende Partikel [cm ³ /kg]	sonstige Materialien [M-%]	Beton [M-%]	Beton, Gestein, Glas [M-%]	Gesteinskörnung [M-%]	Ziegel glasart. Keramik [M-%]	nur glasart. Keramik [M-%]	Asphalt [M-%]	Glas [M-%]
4/63	0,2	0,0	5,2	7,8	2,6	0,1	0,0	92	0,0
zulässige Bestandteile ÖN B 3140	≤ 5	≤ 1	NR	NR	-----	≤10	≤5	≥90	≤ 2

Abbildung 1:
Übersicht des Zwischenlagers bei der Probenahme



Abbildung 2:
Detailansicht des Recyclingmaterials



Prüfergebnisse

Allgemeine Angaben zur untersuchten Probe

Probennummer	312/2017
Eingangsdatum	31.01.2017

Analysenergebnisse und Grenzwertvergleich

Eluatuntersuchung		Ergebnis	Grenzwerte			
Parameter	Dim.		Qualitätsklasse U-A		Qualitätsklasse U-B	
pH-Wert	---	10,4	7,5	12,5	7,5	12,5
Leitfähigkeit	mS/m	18,3	150		150	
Chrom-gesamt als Cr	mg/kg TM	< 0,1	0,60		1,0	
Kupfer als Cu	mg/kg TM	< 0,2	1,0		2,0	
Nickel als Ni	mg/kg TM	< 0,1	0,40		0,60	
Ammonium als N	mg/kg TM	< 0,8	4,0		8,0	
Chlorid als Cl	mg/kg TM	27	800		1000	
Nitrit als N	mg/kg TM	0,11	2,0		2,0	
Sulfat als SO ₄	mg/kg TM	165	2500		6000	
TOC als C	mg/kg TM	37	100		200	

Gesamtgehaltuntersuchung		Ergebnis	Grenzwerte	
Parameter	Dim.		Qualitätsklasse U-A	Qualitätsklasse U-B
Blei als Pb	mg/kg TM	< 5	150	150
Chrom-gesamt als Cr	mg/kg TM	17	90	90
Kupfer als Cu	mg/kg TM	< 5	90	90
Nickel als Ni	mg/kg TM	11	60	60
Zink als Zn	mg/kg TM	13	450	450
KW-Index	mg/kg TM	500	150 ¹	200
KW-Index C10-C17	mg/kg TM	< 20	75	100
PAK16-EPA	mg/kg TM	0,6	12,0	20
Verunreinigung				
FL	cm ³ /kg	0,2	4	5
Rg+X	M-%	0,0	1	1
Asphaltanteil				
RA	M-%	92	---	---

Die angegebenen Grenzwerte berücksichtigen folgende Sonderbestimmung(en):

1...Wird der Grenzwert für den KW-Index (C10-C40) aufgrund von bituminösen Anteilen überschritten, so ist dieser Wert für die Beurteilung des Materials nicht maßgeblich, sofern der Anteil an C10-C17 75 mg/kg TM bei der Qualitätsklasse U-A und 100 mg/kg TM bei der Qualitätsklasse U-B für den KW-Index nicht überschreitet. In diesem Fall ist im Prüfbericht das Ergebnis für C10-C17 sowie der Asphaltanteil in M-% anzugeben. Alternativ ist bei einem Recycling-Baustoff RA (recyciertes gebrochenes Asphaltgranulat) mit einem Asphaltanteil von mehr als 90 M-% der Parameter KW-Index nicht anzuwenden. Statt dessen gilt ein KW-Index im Eluat von 2 mg/kg TM bei der Qualitätsklasse U-A und ein KW-Index im Eluat von 5 mg/kg TM bei der Qualitätsklasse U-B.

Anm.: Zellen mit überschrittenen Grenzwerten sind fett gedruckt und hinterlegt.



Probenspezifische Dokumentation der Probenaufbereitung

Inkl. Angaben gemäß EN 15002, EN 12457-4 und EN 13657

Allgemeine Informationen		
Probennummer	312/2017	
Kurzbeschreibung	Recyclingbaustoff	
Masse der Laborprobe	kg	> 10
Eingangsdatum	31.01.2017	

Homogenisierung und Korngrößenreduktion 1		
Aussortierte inerte Fremdanteile	M-%	0
Korngrößenanteil >10mm	JA	
Brechen mit Backenbrecher <10mm	JA	
Homogenisieren	JA	
Sammelprobenherstellung	NEIN	

Trocknung		
Trocknung 105°C	JA	<i>Anm.: für Trockensubstanzbestimmung, Mahlen</i>
Trockensubstanz 105°C	M-%	98

Eluatherstellung		
Flüssig-/Feststoffverhältnis	10:1	<i>Anm.: Gesamtwassermenge / Trockenmasse</i>
Eluat-Einwaage	g	111,1 <i>Anm.: originalfeuchte Probe</i>
+Wasser	ml	1007,3
Zentrifugation	JA	<i>Anm.: für die Bestimmung organischer Parameter</i>
Membranfiltration 0,45 µm	JA	<i>Anm.: für die Bestimmung anorganischer Parameter</i>
Aussehen-Eluat	---	unauffällig
Geruch-Eluat	---	unauffällig

Korngrößenreduktion 2		
Mahlen	ok	<i>Anm.: für TOC, Glühverlust, Aufschluss</i>

Königswasseraufschluss gemäß EN 13657		
KÖ-Einwaage	g	1,0193
Abtrennung fester Rückstände	Filtration	



Methoden zur Probenvorbereitung

Herstellung von Prüfmengen aus der Laborprobe	EN 15002		Anm.: nicht akkreditierbare Norm
Trockensubstanz	EN 14346	+	
Eluatherstellung	EN 12457-4	+	Anm.: 24 +/- 0,5 Stunden
Königswasseraufschluss	EN 13657	+	Anm.: Mikrowellenverfahren

Analysenmethoden

Parameter	Dim.	Methode	Bestimmungsgrenze*	Nachweisgrenze*
Gesamtgehaltuntersuchung				
Analysen aus dem Königswasseraufschluss				
Blei als Pb	mg/kg TM	EN ISO 11885 +	5	< 2,5
Chrom-gesamt als Cr	mg/kg TM	EN ISO 11885 +	5	< 2,5
Kupfer als Cu	mg/kg TM	EN ISO 11885 +	5	< 2,5
Nickel als Ni	mg/kg TM	EN ISO 11885 +	5	< 2,5
Quecksilber als Hg	mg/kg TM	EN ISO 12846 +	0,05	< 0,025
Zink als Zn	mg/kg TM	EN ISO 11885 +	10	< 5
Sonstige Gesamtgehalte				
KW-Index	mg/kg TM	EN 14039 +	20	< 10
KW-Index C10-C17	mg/kg TM	i.A. EN 14039 +	20	< 10
PAK16-EPA	mg/kg TM	ÖNORM L 1200 +	0,5	< 0,25
Eluatuntersuchung				
Aussehen-Eluat	---	sensorisch	---	---
Geruch-Eluat	---	sensorisch	---	---
pH-Wert	---	EN ISO 10523 +	---	---
Leitfähigkeit	mS/m	EN 27888 +	1	< 0,5
Ammonium als N	mg/kg TM	EN ISO 11732 +	0,8	< 0,4
Nitrit als N	mg/kg TM	EN 26777 +	0,03	< 0,015
Chrom-gesamt als Cr	mg/kg TM	EN ISO 11885 +	0,1	< 0,05
Kupfer als Cu	mg/kg TM	EN ISO 11885 +	0,2	< 0,1
Nickel als Ni	mg/kg TM	EN ISO 11885 +	0,1	< 0,05
Chlorid als Cl	mg/kg TM	EN ISO 10304-1 +	10	< 5
Sulfat als SO ₄	mg/kg TM	EN ISO 10304-1 +	10	< 5
TOC als C	mg/kg TM	EN 1484 +	10	< 5

Anm.: Alle mit "+" gekennzeichneten Methoden sind im Akkreditierungsumfang enthalten.

* Die angegebenen Bestimmungs- und Nachweisgrenzen beziehen sich auf trockene, nicht verunreinigte Proben



**Probenahmeplan und -protokoll gemäß ÖNORM EN 932-1
 für die Deklarationsprüfung von Recycling-Baustoffen**

Kennung (z.B. LaborNr.): <u>312/2017</u>		
Angaben des Herstellers		
Art der Probe	<input type="radio"/> RB	<input checked="" type="radio"/> RA III 0116 U-A
	<input type="radio"/> RZ	<input type="radio"/> RM
	<input type="radio"/> RG	<input type="radio"/>
Hersteller:	Name: <u>Fa. Schraupfächer GmbH</u> Anschrift: <u>2185 Wimpassing Leitha, Leithaprodersdorfer Str.</u> GLN: <u>9008390042274</u>	
Produktionsstätte: (Bezeichnung, Adresse)	<u>Wimpassing</u> <u>9008390042278</u>	
Chargenbez.:	Menge in t ca.: <u>4.135,36</u>	Produktionszeitraum (von-bis): <u>04.10., 29.11.16, 30.01 u. 31.01.17</u>
Probenahme	Datum: <u>31.10.17</u>	
Lage der Entnahmestelle	<input checked="" type="radio"/> kegelförmige Aufschüttung <input type="radio"/>	
	<input type="radio"/> Abwurf Förderband	
Probenahmeverfahren	<input type="radio"/> Bagger <input checked="" type="radio"/> Radlader <input type="radio"/> sonstiges: <input type="radio"/> vom Förderband	
Probenmenge	<u>10</u> Einzelproben á <u>10</u> kg <input type="radio"/> <u>100</u> kg <input checked="" type="radio"/> <u>100</u> kg (mind. 10) (mind. 10 x $\sqrt{\text{Größtkorn}}$ [mm])	
Auffälligkeiten, Farbe, Geruch	<u>keine</u> <u>o.B.</u>	
Zu prüfende Eigenschaften	<input type="radio"/> Bruchflächigkeit <input type="radio"/> Frostbeständigkeit <input type="radio"/> Kornform <input type="radio"/> Frost-Tau-Widerstand <input checked="" type="radio"/> Korngrößenverteilung <input type="radio"/> LA - Koeffizient <input type="radio"/> Bitumengehalt <input checked="" type="radio"/> Bestandteile+Fremdanteile <input type="radio"/> Rohdichte, Wasseraufnahme <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> Umweltanalytik <input type="radio"/> Frostsicherheit <input type="radio"/>	
Äußere Bedingungen	<u>6</u> °C <input type="radio"/> Sonne <input checked="" type="radio"/> wolzig <input type="radio"/> Regen <input type="radio"/> Schneefall <input type="radio"/> Nebel	
	<input checked="" type="checkbox"/> Fotodokumentation (mind. 1xÜberblick, 1xProbenmaterial)	
Anmerkungen:	/	
Probennummer:	Probenehmer	für den Auftragnehmer
Name: (Blockschrift)	<u>KADLEK (MAPAG)</u>	<u>SCHRAUPFÄCHER</u>
Unterschrift:	<u>Kadlek</u>	<u>[Signature]</u>

